


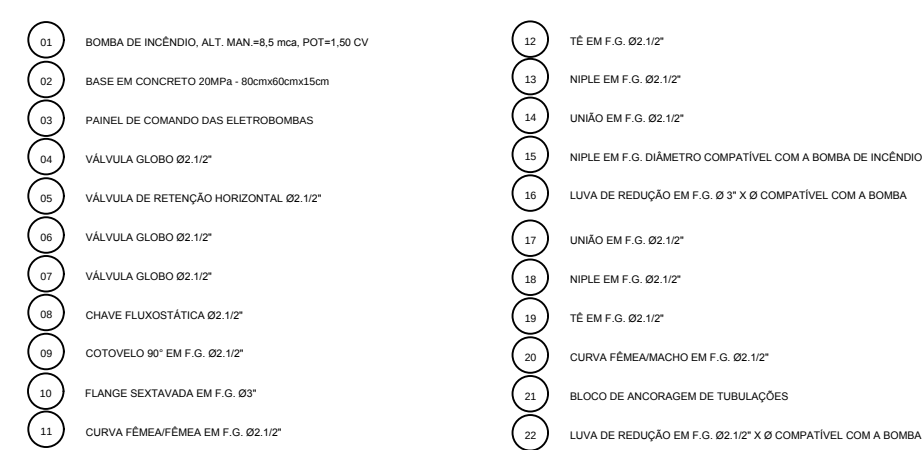

Quantidade de aparelhos extintores portáteis PAVIMENTO TÉCNICO				
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	TOTAL
	Extintor de água pressurizada - AP 10 L		Extintor de gás carbônico - CO 6 kg	
-		1		

NOTAS

NOTAS GERAIS

TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METROS, SALVO ONDE ESTIVER DEFINIDO DE OUTRA FORMA

TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA - DIN 2440

ESCALADA DE ACESSO AO PAVIMENTO TÉCNICO SERÁ PROVIDA DE CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS

EDIFICAÇÃO APRESENTA RISCO MÉDIO COM CANALIZAÇÃO PREVENTIVA E SUÇÃO POSITIVA.

OS EXTINTORES MANUAIS DEVERÃO TER SELO ATUALIZADO EM CONFORMIDADE COM INMETRO E ABNT

OS EXTINTORES SERÃO NUMERADOS, SENDO A NUMERAÇÃO CONSTAR NO SUPORTE E NO EXTINTOR

AS PORTAS DAS SAÍDAS DEVERÃO SER PROVIDAS COM BARRA ANTI-PÂNICO.

O PAINEL DE COMANDO DA BOMBA SERÁ ALIMENTADO ATRAVÉS DE RAMAL ELÉTRICO EXCLUSIVO C/ DISJUNTOR

100% APÓS O DISJUNTOR GERAL DA MEDIÇÃO, NÃO EXISTE SISTEMA ALTERNATIVO DE ALIMENTAÇÃO.

ÁZEA MÍNIMA DO SISTEMA DE 200 L/MIN

ÁZEA MÍNIMA NOS HIDRANTES 200 L/MIN

PRESSÃO MÍNIMA NOS HIDRANTES 350 KPa



REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
 <div> <p>PREFEITURA</p> <p>SAQUAREMA</p> <p>TRABALHO E RESPEITO</p> </div>		<div>APROVADO</div> <div>SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO</div>			
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					
TÍTULO					
MUSEU - ESTUDO PRELIMINAR					
INCÊNDIO E PÂNICO - DETALHES CONSTRUTIVOS E COMPLEMENTARES					
LOCAL		ARG. ELETRÔNICO			
MUSEU		INCÊNDIO_GERAL_EXPOSIÇÃO_2_ABN/19			
AV. SAQUAREMA - SAQUAREMA					
PROJETO		N°			
		DE-506.19-INCP-002			
		ESCALA		DATA	
		INDICADA		JUN/2019	
HÉLIO ALMEIDA CREIA 831029018 E MARIA TEREZA CAU 89161-4				PRANCHA	
				001	