


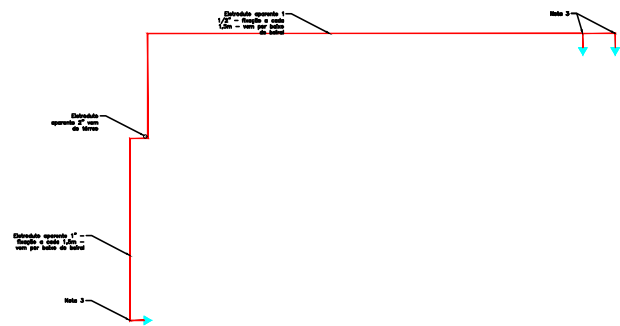


Nota 1: Para alimentar os ar condicionados, iluminação do pátio, vestiário e bombas, haverá um consumo estimado total de 47kva a ser acrescido ao consumo atual estimado de 25kva.

Nota 2: O encaminhamento dos cabos de energia aos aparelhos de ar condicionado será por eletroduto aparente e tomada de sobrepor.

Nota 3: Todas as tomadas de ar condicionado serão alimentadas por tensão 220v trifásica - cabo 4mm² direto do QDL 1.

3 PROJ. ELÉTRICA - 1º PAV

ESCALA 1:75

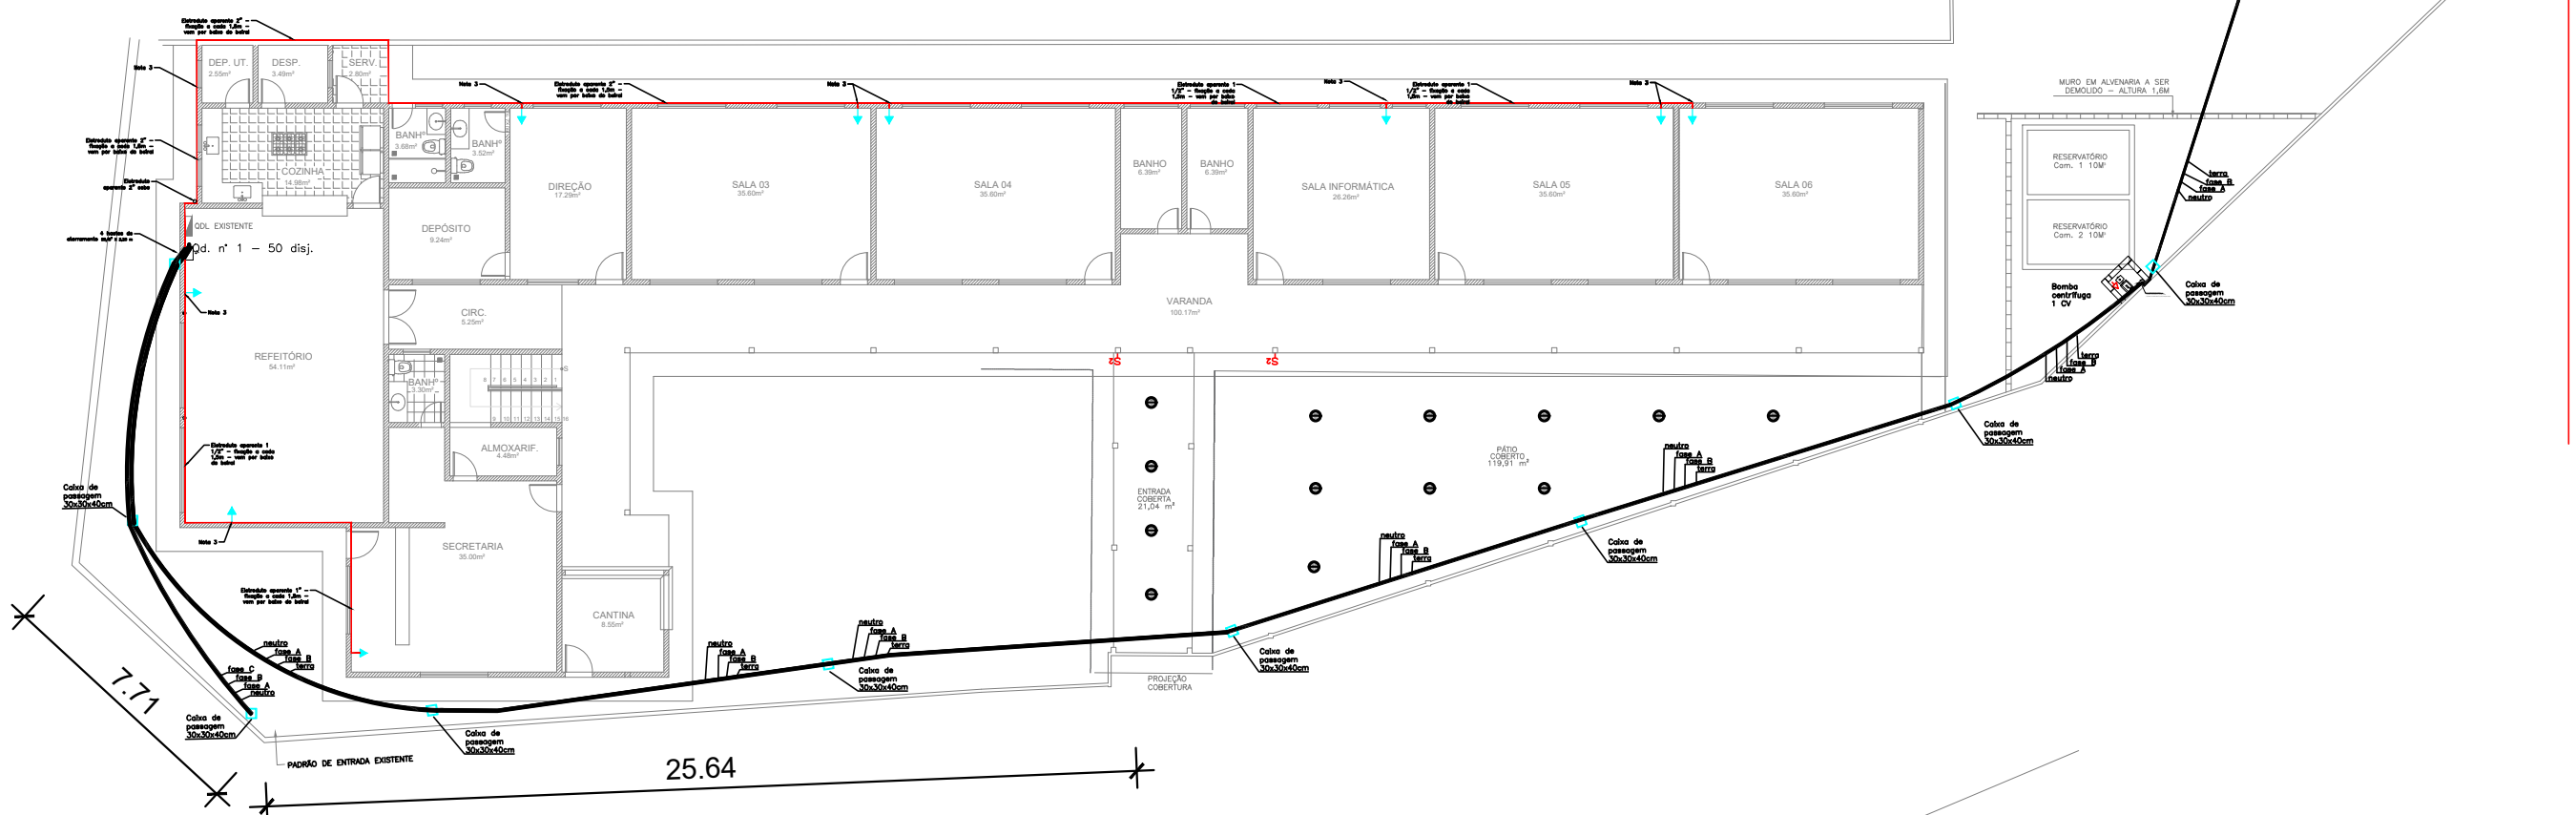

1 PROJ. ELÉTRICA - TÉRREO

ESCALA 1:75

RUA ADILSON DE OLIVEIRA

RUA PROJETADA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PROJETO DE ELÉTRICA DO VESTIÁRIO, PÁTIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E: M. LÚCIO NUNES	PROJETO DE ELÉTRICA DO VESTIÁRIO, PÁTIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E: M. LÚCIO NUNES
LOCAL: RUA ADILSON DE OLIVEIRA, S/N, SÃO GERALDO, SAQUAREMA-RJ	LOCAL: RUA ADILSON DE OLIVEIRA, S/N, SÃO GERALDO, SAQUAREMA-RJ
PROJETO: DE-001.20-ELE-001	PROJETO: DE-001.20-ELE-001
RESPONSÁVEL: CALICREA	RESPONSÁVEL: CALICREA
ESCALA: INDICADA	ESCALA: INDICADA
DATA: 07/09/19	DATA: 07/09/19
PRONCHIA: 001	PRONCHIA: 001