


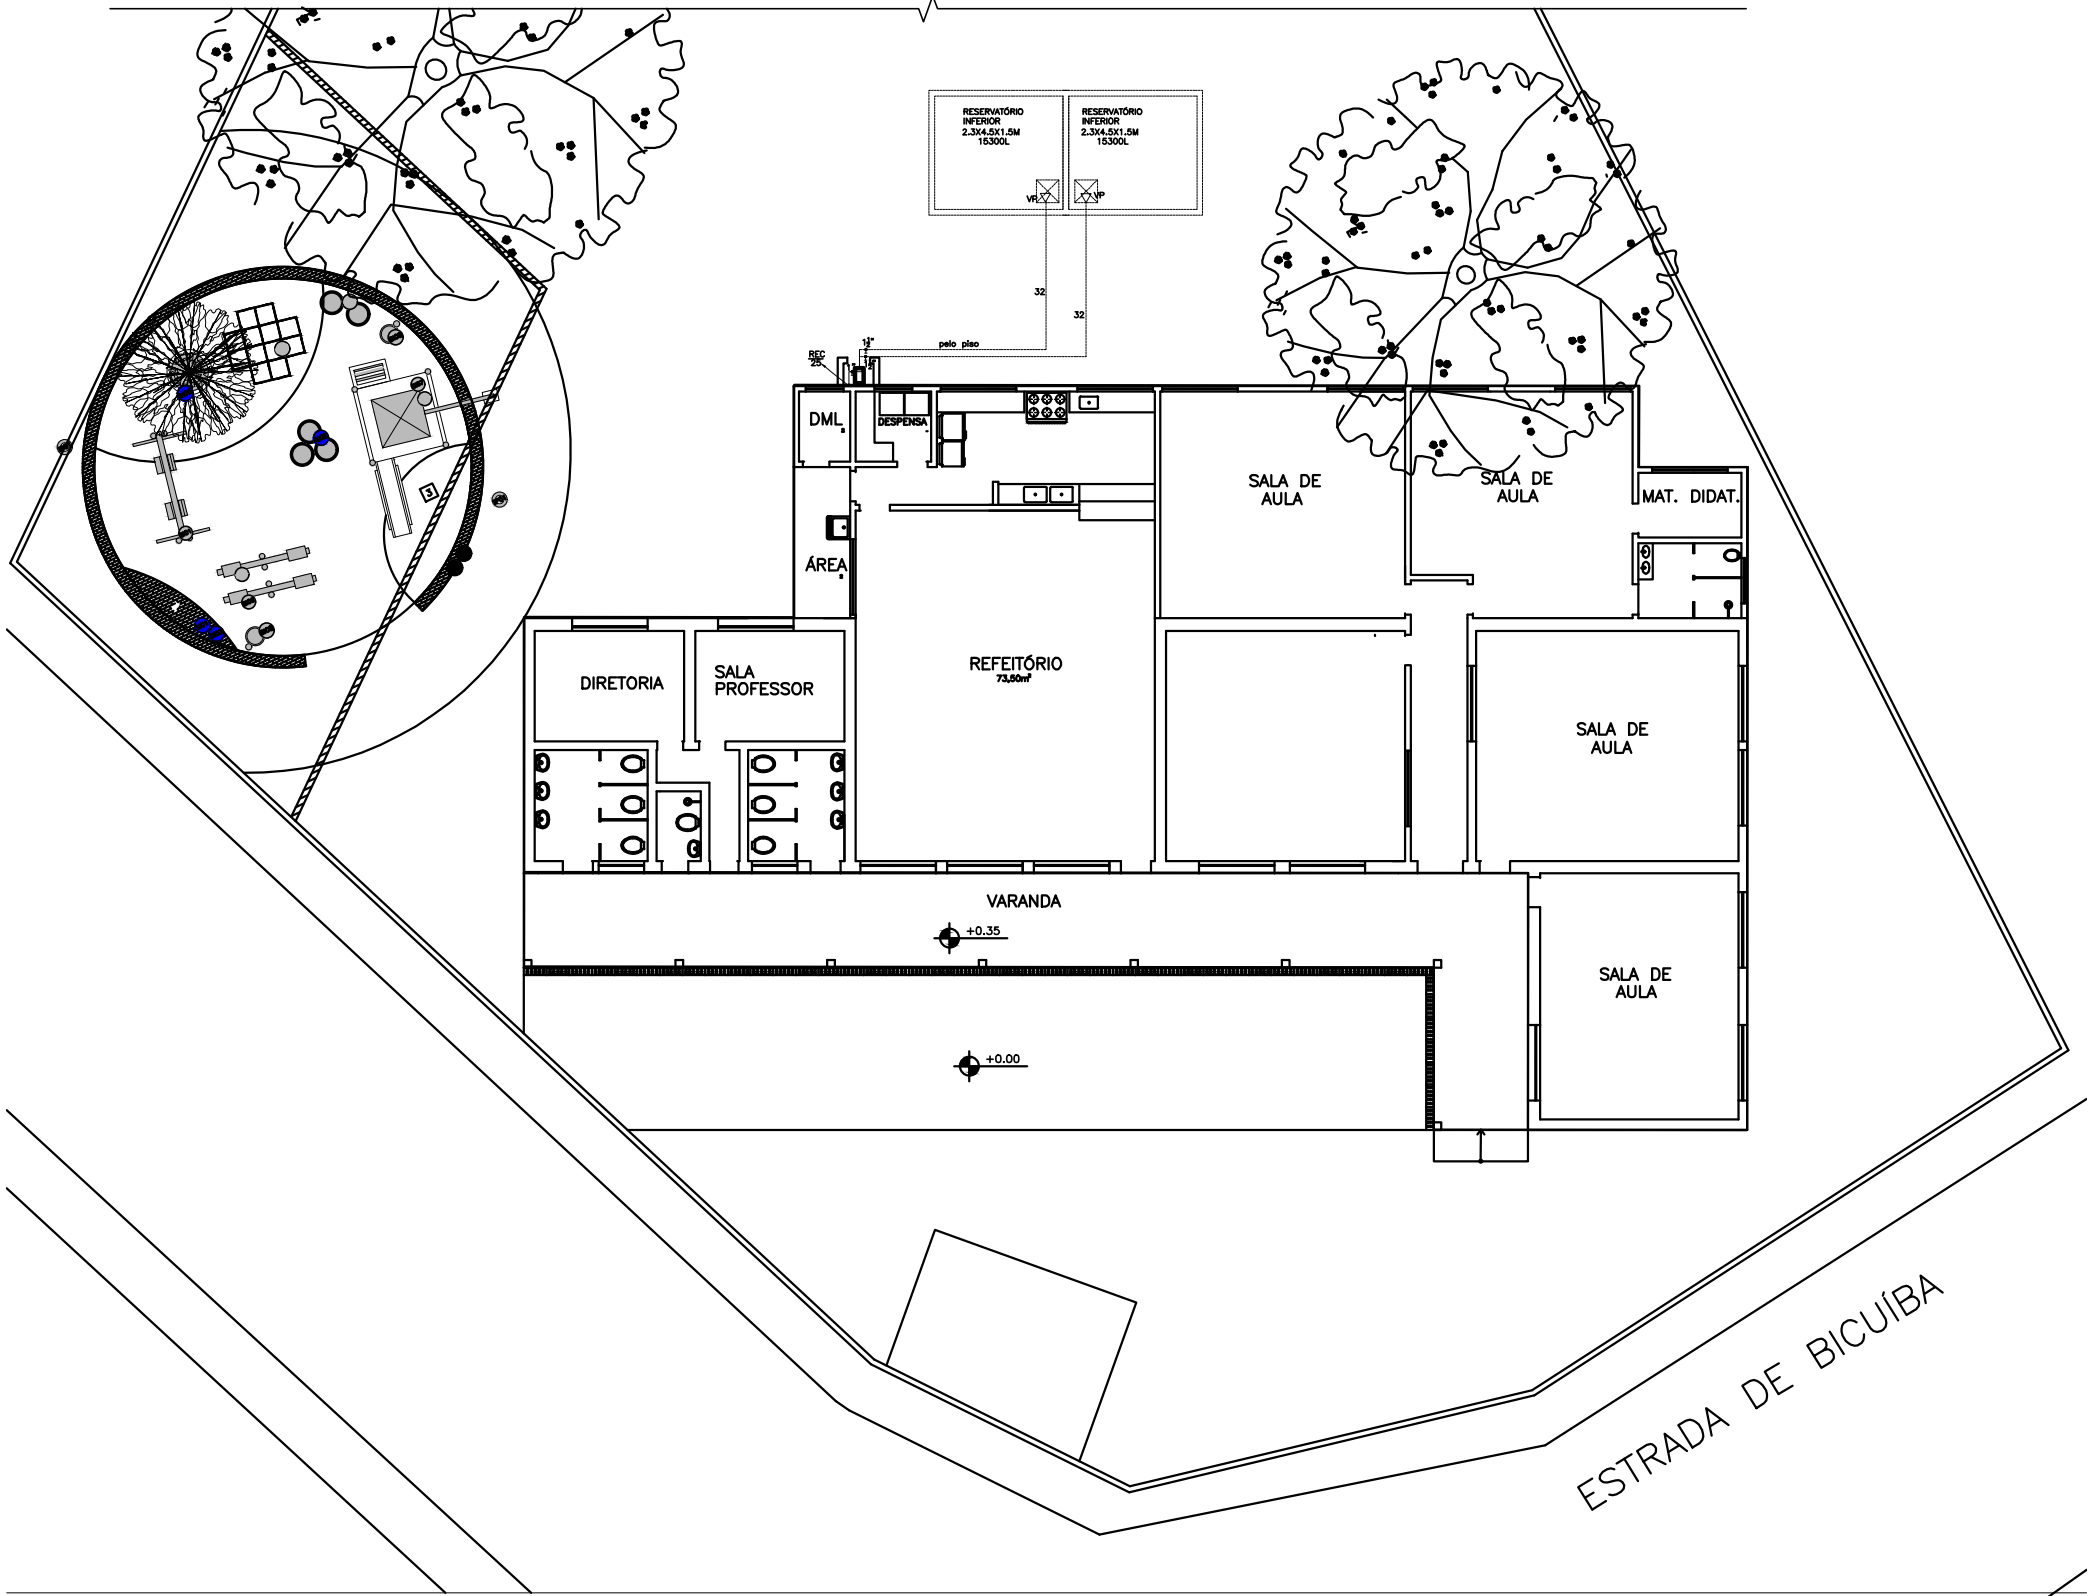

LEGENDA HIDRÁULICA

- COLUNA DE ÁGUA FRIA
DIÂMETRO INDICADO
- COLUNA DE RECALQUE
DIÂMETRO INDICADO
- COLUNA DE ÁGUA DE RESÍDUO
DIÂMETRO INDICADO
- TUBO QUE SOBE
- TUBO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE RESÍDUO
- HIDRÔMETRO
- BOMBA PARA RECALQUE
- VALVULA BOA
- VALVULA DE RETENÇÃO - VR
- VALVULA DE PE - VP
- REGISTRO DE GAUETA - RG

01 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

COLOR	WIDTH	PEN	NO.
1	0,800		
2	0,600		
3	0,500		
4	0,400		
5	0,300		
6	0,200		
7	0,100		
8	0,080		
9	0,060		
10	0,050		
11	0,040		
12	0,030		
13	0,020		
14	0,010		
15	0,005		
16	0,002		
17	0,001		
18	0,000		
19	0,000		
20	0,000		
21	0,000		
22	0,000		
23	0,000		
24	0,000		
25	0,000		
26	0,000		
27	0,000		
28	0,000		
29	0,000		
30	0,000		
31	0,000		
32	0,000		
33	0,000		
34	0,000		
35	0,000		
36	0,000		
37	0,000		
38	0,000		
39	0,000		
40	0,000		
41	0,000		
42	0,000		
43	0,000		
44	0,000		
45	0,000		
46	0,000		
47	0,000		
48	0,000		
49	0,000		
50	0,000		
51	0,000		
52	0,000		
53	0,000		
54	0,000		
55	0,000		
56	0,000		
57	0,000		
58	0,000		
59	0,000		
60	0,000		
61	0,000		
62	0,000		
63	0,000		
64	0,000		
65	0,000		
66	0,000		
67	0,000		
68	0,000		
69	0,000		
70	0,000		
71	0,000		
72	0,000		
73	0,000		
74	0,000		
75	0,000		
76	0,000		
77	0,000		
78	0,000		
79	0,000		
80	0,000		
81	0,000		
82	0,000		
83	0,000		
84	0,000		
85	0,000		
86	0,000		
87	0,000		
88	0,000		
89	0,000		
90	0,000		
91	0,000		
92	0,000		
93	0,000		
94	0,000		
95	0,000		
96	0,000		
97	0,000		
98	0,000		
99	0,000		
100	0,000		

0 EMISSÃO INICIAL		17/04/2015	AJA	AJA	DSVV
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
 PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO		APROVADO			
		SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO			
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
TÍTULO REFORMA DA E.M. VALTE MIR					
PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
LOCAL ESTRADA DE BICUIBA		ARG. ELETRÔNICO			
SAQUAREMA - RJ		DE-001.20-HID-001=0.DWG			
PROJETO		Nº		DE-001.20-HID-001	
RESPONSÁVEL - CAUICREA		ESCALA	DATA	PRANCHA	001
		1:100	04/2015		