




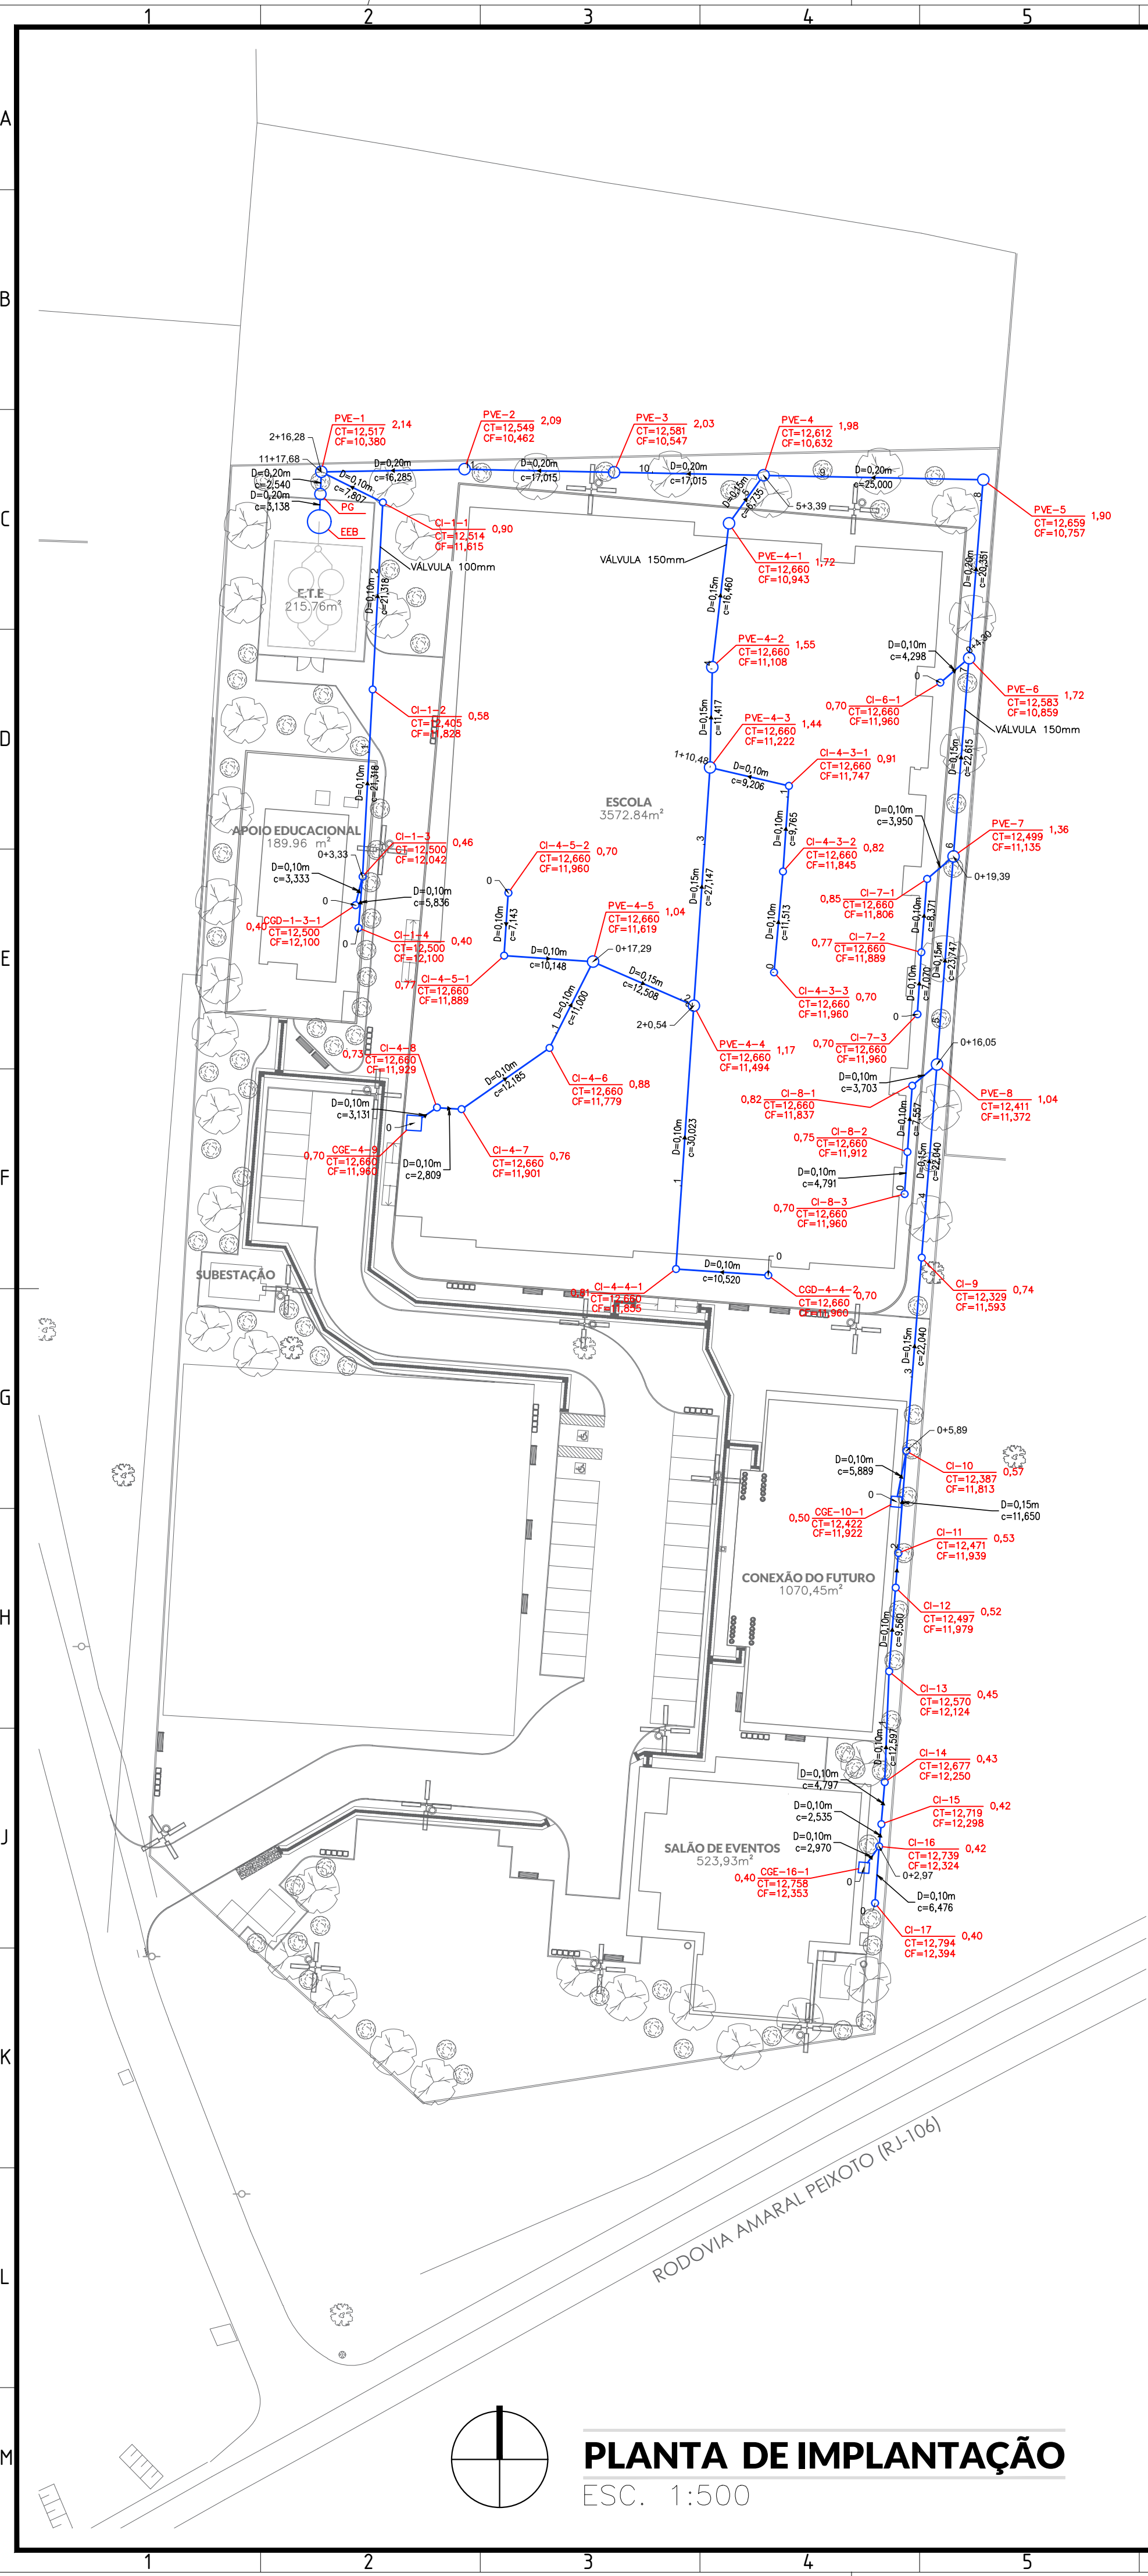


REDE DE ESGOTO - ATÉ PVE-4

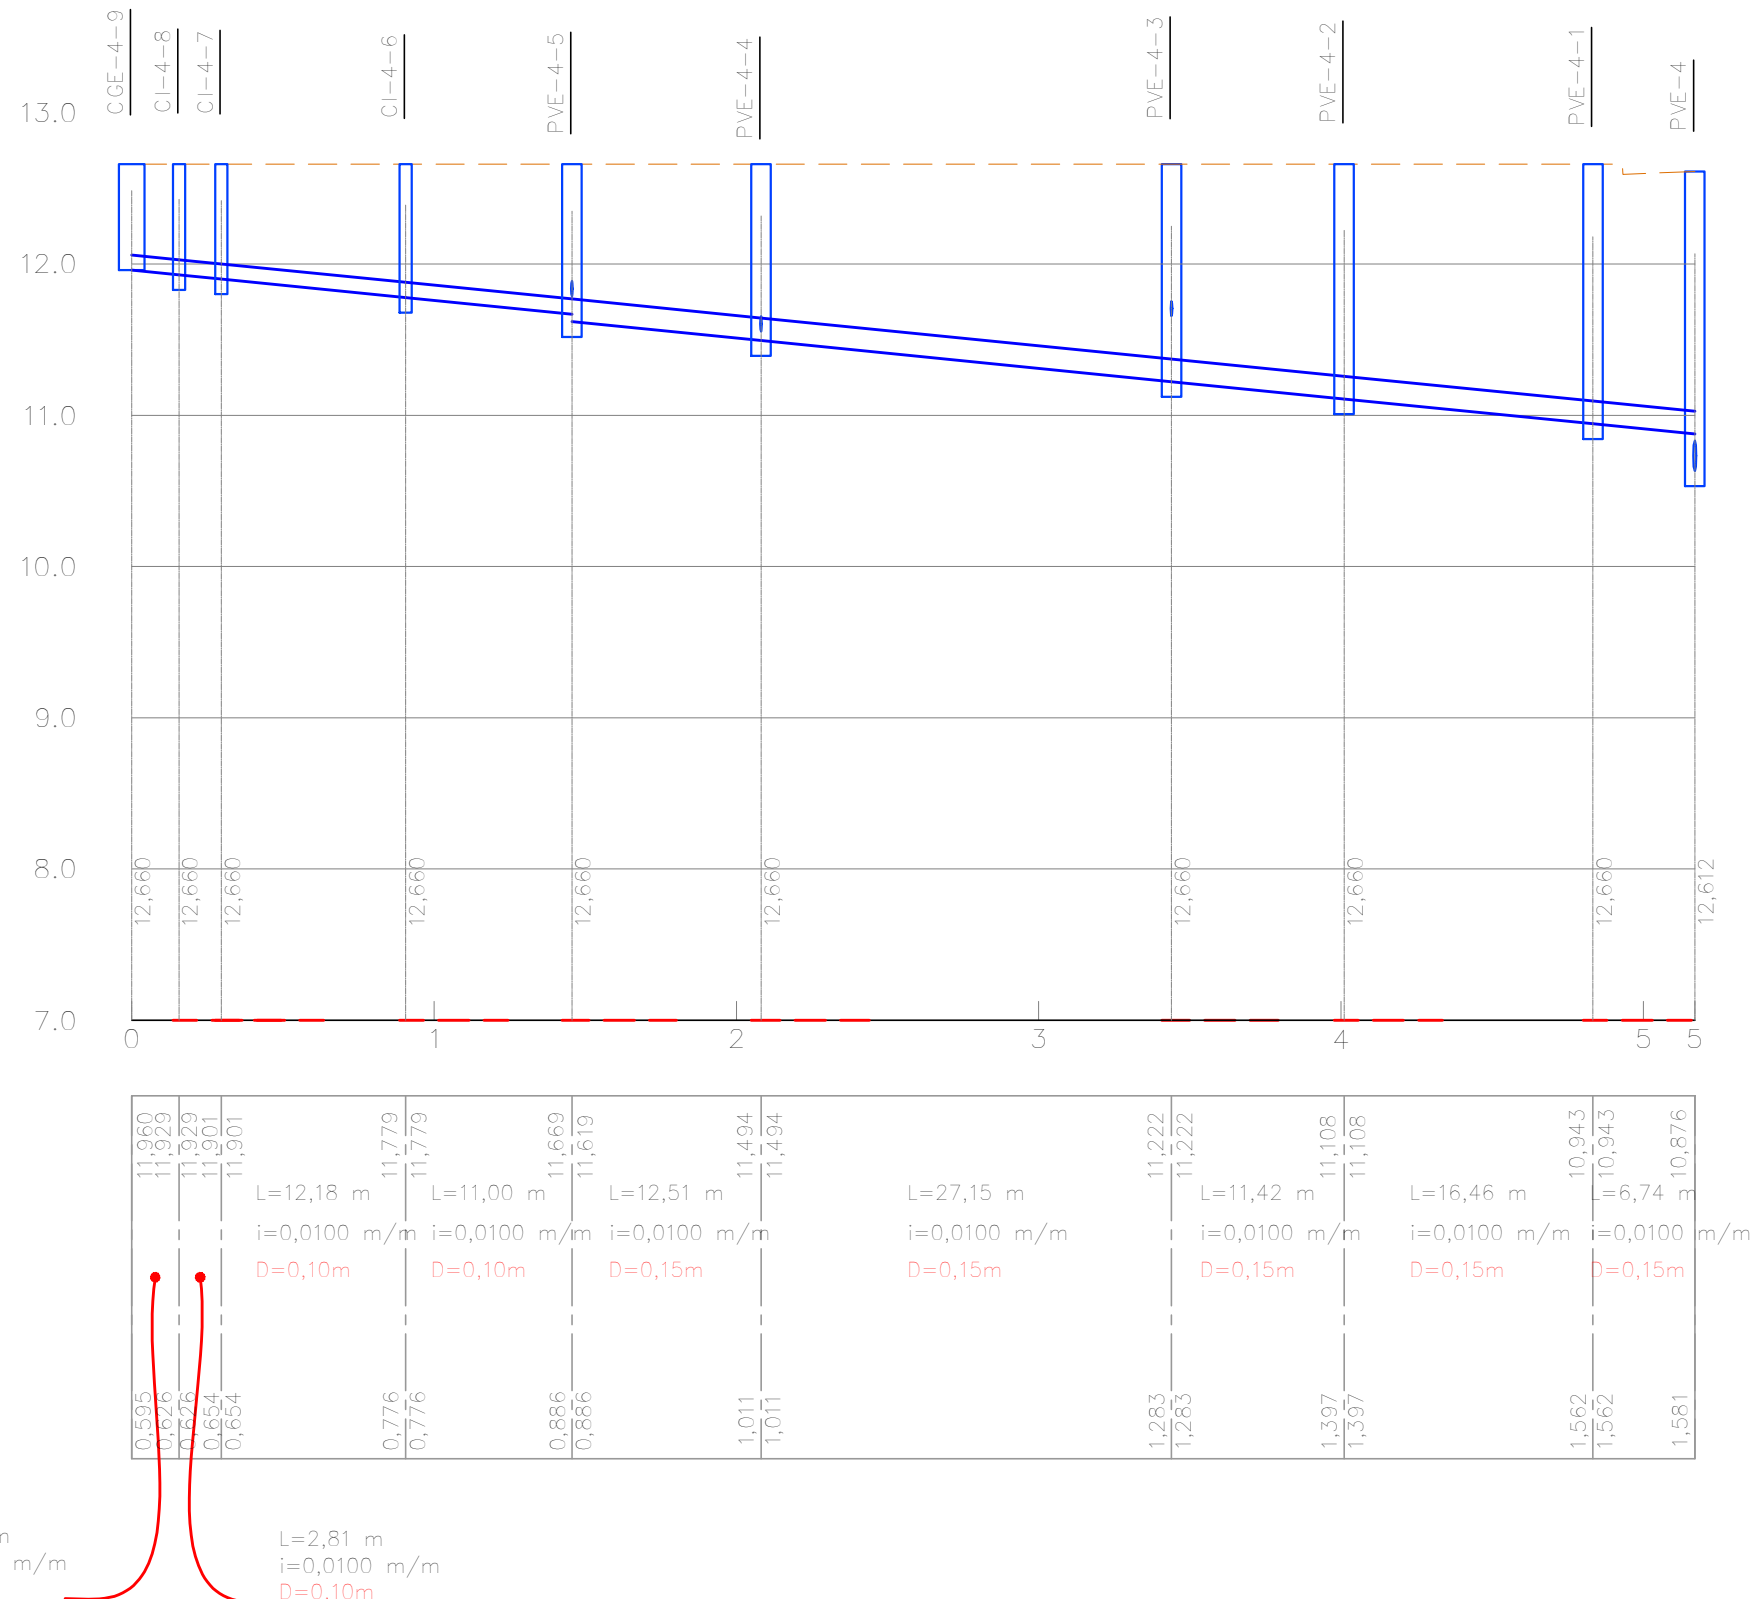


REDE DE ESGOTO - ATÉ PVE-4-4

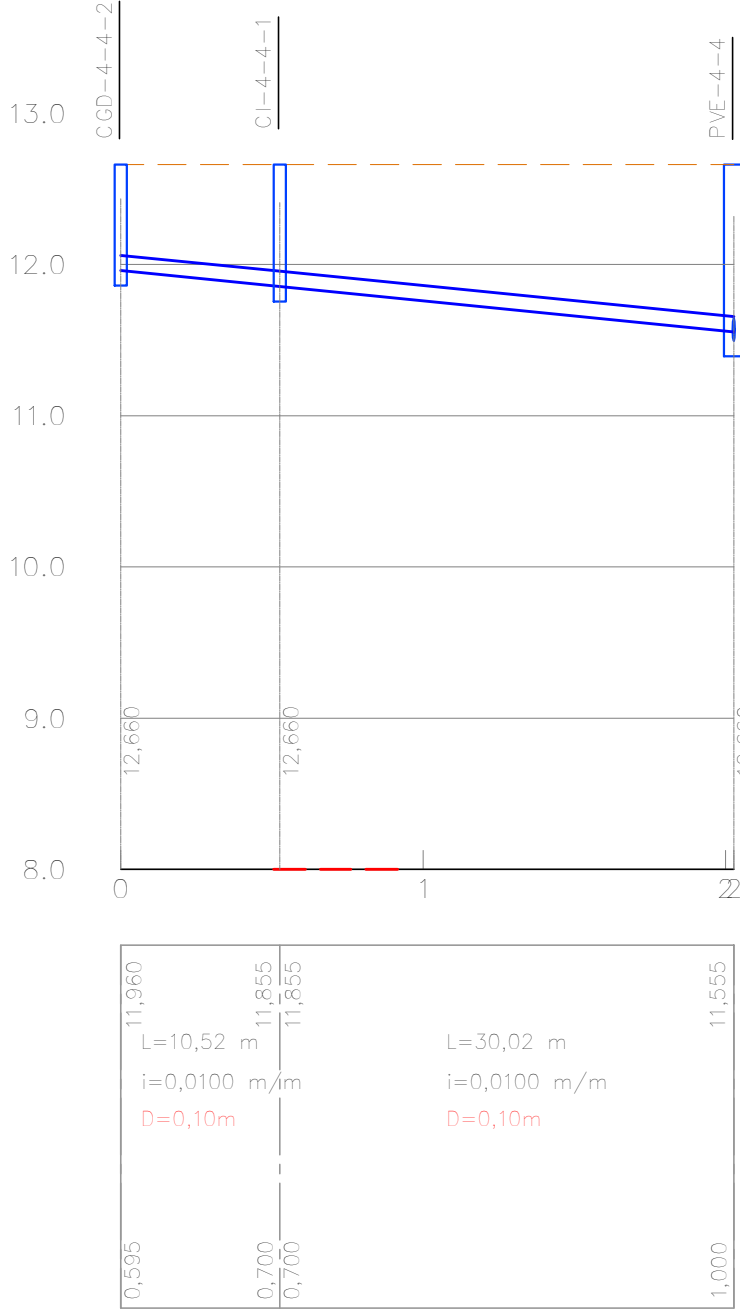



REDE DE ESGOTO - ATÉ PVE-4-3

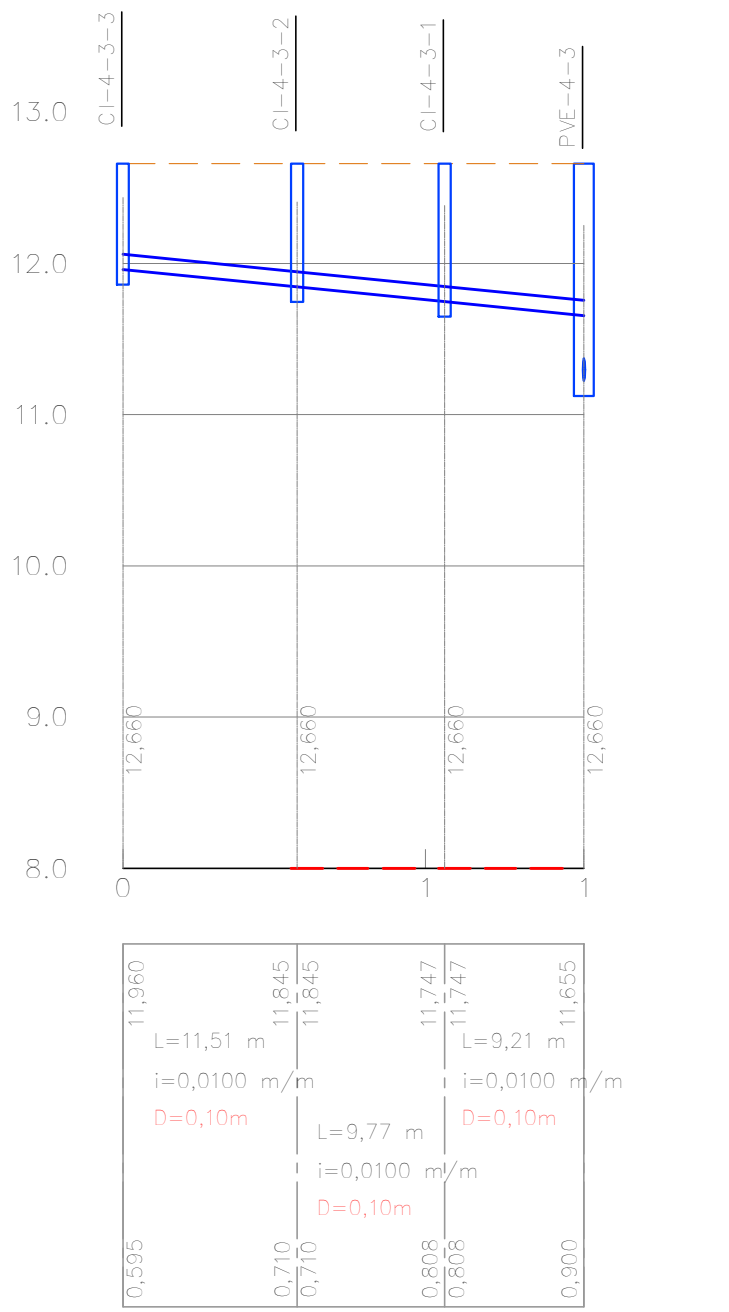

REDE DE ESGOTO - ATÉ PVE-4-5

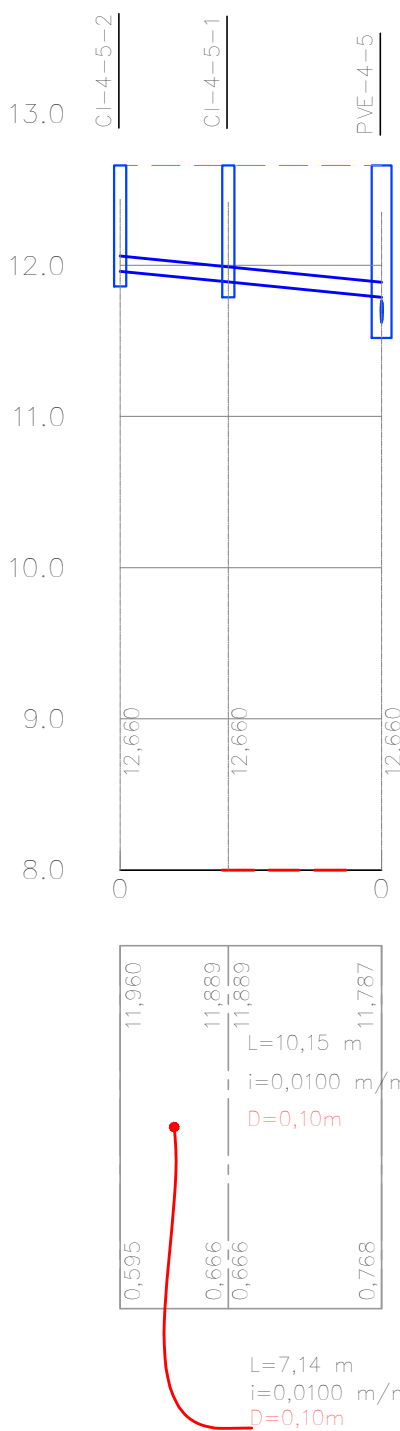

REDE DE ESGOTO - ATÉ CI-16

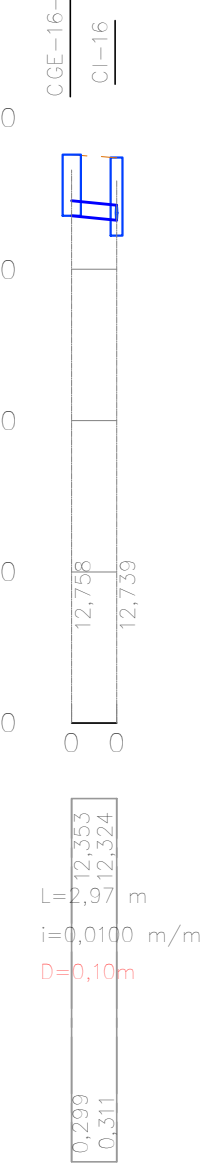

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO  
ESC. 1:500

NORMAS:  
ABNT NBR 8160/1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO  
ABNT NBR 13969/1997 - TANQUES SÉPTICOS - UNIDADES DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS EFLUENTES LÍQUIDOS - PROJETO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO.

ABNT NBR 7229/1997 - PROJETO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TANQUES SÉPTICOS.

NOTAS:  
1 - O DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS CONSIDEROU O NÚMERO DE UNIDADES HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO.

2 - AS TUBULAÇÕES DE RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO E COLETOR PRIMÁRIO DEVERÃO POSSUIR AS SEGUINTES DECLIVIDADES MÍNIMAS:  
a) 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;  
b) 1% para tubulações com diâmetro nominal igual a 100mm ou 150mm;  
c) 0,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 200mm.

3 - OS TUBOS DEVEM SER SEMPRE UNIDOS POR BOLSA E/OU CONEXÃO APROPRIADA (LUVIA DE CORRER OU LUVIA SIMPLES DE ACORDO COM AS LIGAÇÕES A SEREM REALIZADAS), SENDO VEDADO QUALQUER OUTRO MÉTODO DE UNIÃO NÃO CONDICIONADO EM NORMA TÉCNICA.

4 - TODOS OS TAMPÕES QUE FOREM SER EXECUTADOS EM LOCAIS ONDE EXISTA TRÂNSITO DE VEÍCULOS DEVERÁ SER DO TIPO PESADO.

5 - TODOS OS TUBOS E CONEXÕES ENTERRADOS FORAM CONSIDERADOS COMO SÉRIE REFORÇADA.

6 - OS POÇOS DE VISITA DEVEM TER DUAS PARTES, QUANDO A PROFUNDIDADE TOTAL FOR IGUAL OU INFERIOR A 1,80m, SENDO A PARTE INFERIOR FORMADA PELA CÂMARA DE TRABALHO (BALÃO) DE ALTURA MÍNIMA DE 1,50m, E A PARTE SUPERIOR FORMADA PELA CÂMARA DE ACESSO, OU CHAMINÉ DE ACESSO, COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 0,60m, CONFORME NORMA ABNT NBR 8160/1999.

LEGENDA:  
CAIXA DE INSPEÇÃO (DN=60cm; H=100cm)  
POÇO DE VISITA (DN=110cm; H=100cm)  
CAIXA DE GORDURA DUPLA (DN=60cm; H=90cm)  
POÇO DE GRADEAMENTO (DN=110cm) - DETALHAMENTO EM PROJETO ESPECÍFICO  
ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO (DN=250cm) - DETALHAMENTO EM PROJETO ESPECÍFICO

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL  
REDE COM ESTACQUEAMENTO (PROJETO)  
DIMENSÃO DA TUBULAÇÃO  
COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO  
Nº DO PV  
PROFUNDIDADE DA TUBULAÇÃO  
COTA DE TOPO  
COTA DE FUNDO DA TUBULAÇÃO

| N               | DISPOSITIVOS DE ENCAMINHAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO              | QUANTIDADE |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SÉRIE REFORÇADA |                                                                                    |            |
| 1               | TUBO DE PVC PONTA/BOLSA DE 100MM                                                   | 264,00     |
| 2               | TUBO DE PVC PONTA/BOLSA DE 150MM                                                   | 187,00     |
| 3               | TUBO DE PVC PONTA/BOLSA DE 200MM                                                   | 102,00     |
| 4               | CAIXA DE GORDURA DUPLA PRÉ-FABRICADA, DN=60 E H=90                                 | 2          |
| 5               | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL NAS DIMENSÕES INTERNAS 1.00X1.50X0,90M                   | 2          |
| 6               | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL NAS DIMENSÕES INTERNAS 1.50X1.50X0,90M                   | 1          |
| 7               | CAIXA DE INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA, DN=60 E H=0,80 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO            | 11         |
| 8               | CAIXA DE INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA, DN=60 E H=0,80 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO            | 11         |
| 9               | CAIXA DE INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA, DN=60 E H=1,00 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO            | 7          |
| 10              | POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO, DN=1,10 E H=1,20 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO             | 3          |
| 11              | POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO, DN=1,10 E H=1,40 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO             | 1          |
| 12              | POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO, DN=1,10 E H=1,50 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO             | 1          |
| 13              | POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO, DN=1,10 E H=1,60 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO             | 1          |
| 14              | POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO, DN=1,10 E H=2,00 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO             | 4          |
| 15              | POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO, DN=1,10 E H=2,30 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO             | 3          |
| 16              | POÇO DE GRADEAMENTO PRÉ-MOLDADO, DN=1,10 E H=2,30 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO        | 1          |
| 17              | ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO PRÉ-MOLDADA, DN=2,50 E H=2,90 C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO | 1          |
| 18              | VÁLVULA DE RETENÇÃO 100MM                                                          | 1          |
| 19              | VÁLVULA DE RETENÇÃO 150MM                                                          | 2          |

|                                               |                                                                                  |            |       |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|
| 1                                             | REVISÃO DA E.T.E. E INCLUSÃO DE POÇO DE GRADEAMENTO E ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO | 30/06/2022 | MCR   | MCR        |
| 0                                             | EMISSIONAL INICIAL                                                               | 08/06/2022 | MCR   | MCR        |
| REV.                                          | DESCRIÇÃO                                                                        | DATA       | EXEC. | VERIF.     |
| EMITENTE                                      |                                                                                  |            |       |            |
| CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX              |                                                                                  |            | EXEC. | MCR        |
| CONTRATO Nº 006/2022                          |                                                                                  |            | DES.  | LCF        |
| MARCOS CAMARA REBELO - CREAR/RJ - 200727911-8 |                                                                                  |            | VER.  | MCR        |
|                                               |                                                                                  |            |       | 30/06/2022 |
|                                               |                                                                                  |            |       | 30/06/2022 |
|                                               |                                                                                  |            |       | 30/06/2022 |



PREFEITURA  
SAQUAREMA  
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
TÍTULO  
COMPLEXO EDUCACIONAL - BONSUCESSO  
PROJETO BÁSICO DE ESGOTO - URBANIZAÇÃO  
PLANTA BAIXA E PERFIL

|       |                                                                  |                 |                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| LOCAL | ESTRADA DE BONSUCESSO<br>BONSUCESSO - 2º DISTRITO - SAQUAREMA/RJ | ARQ. ELETRÔNICO | SQ-05012-BONSUCESSO-PB-ESG-URB-R01 |
| Nº    | PD003-SBP008                                                     | ESCALA          | 50<br>H:1/500                      |
|       |                                                                  | DATA            | JUNHO/2022                         |
|       |                                                                  | PRANCHAS        | 01/02                              |