




- 2x1W
- 25W
- 10W
- 10W
- BOTOEIRA / AÇIONADOR MANUAL PNE
- RELE FOTOELÉTRICO
- INTERRUPTOR SIMPLES, MONTADO CAIXA 4x2
- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES, MONTADO EM CAIXA 4x2
- INTERRUPTOR PARALELO OU THREE WAY, MONTADO EM CAIXA 4x2
- TOMADA BAIXA, PADRÃO BRASILEIRO, 10A/250V, MONTADA 0,30m DO PISO ACABADO.
- TOMADA MÉDIA, PADRÃO BRASILEIRO, 10A/250V, MONTADA 1,20m DO PISO ACABADO.
- TOMADA ALTA, PADRÃO BRASILEIRO, 10A/250V, MONTADA 2,20m DO PISO ACABADO.
- TAC
- TOMADA ALTA, PADRÃO BRASILEIRO, 20A/250V, MONTADA 2,20m DO PISO ACABADO PARA EVAPORADORA DO AR CONDICIONADO.
- CAIXA DE INSPEÇÃO Ø300mm COM HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA, 2400mm X 5/8"
- CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 400x400x400mm, COM TAMPA DE CONCRETO
- CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 300x300x300mm, COM TAMPA DE CONCRETO
- ELETROCALHA PERFORADA, TRATADA COM SUBSTÂNCIA ANTI FERRUGEM E PINTADA. DIM. 200x100
- CABO PP 3 VIAS
- NFRT
- CONDUTOR DE NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA NO INTERIOR DO ELETRODUTO.
- ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL APARENTE SOBRE O REBAIXO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA
- ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO
- ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, APARENTE FIXADO NA PLATIBANDA
- ELETRODUTO PEAD (KANALEX) PELO PISO
- CABO NU DIRETAMENTE ENTERRADO
- DISJUNTOR TIPO MINI-DISJUNTOR EUROPEU, TRIPOLAR CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2 COM CAPACIDADE ATÉ 125A, ACIMA DESTA AMPERAGEM, UTILIZAR DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA. SIEMENS OU SEMELHANTE DE PRIMEIRA LINHA.
- DISJUNTOR TIPO MINI-DISJUNTOR EUROPEU, BIPOLAR CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2, SIEMENS OU SEMELHANTE DE PRIMEIRA LINHA.
- DISJUNTOR TIPO MINI-DISJUNTOR EUROPEU, MONOPOLAR CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE ACORDO COM NBR IEC 60947-2, SIEMENS OU SEMELHANTE DE PRIMEIRA LINHA.
- SUPRESSOR DE SURTO QUADRIPOLAR (3F+N) – 20kA) REF. OBO BETTERMANN OU SIMILAR.

2	REVISÃO DO QUADRO DE QUANTITATIVO	13/07/2022	MCR	MCR
1	REVISÃO GERAL	20/06/2022	MCR	MCR
0	EMISSION INICIAL	09/05/2022	MCR	MCR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
EMITENTE				
CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX CONTRATO N° 006/2022 MARCOS CAMARA REBELLO - CREARIJ - 200727911.8		EXEC.	MCR	06/05/2022
		DES.	MCR	06/05/2022
		VER.	MCR	09/05/2022

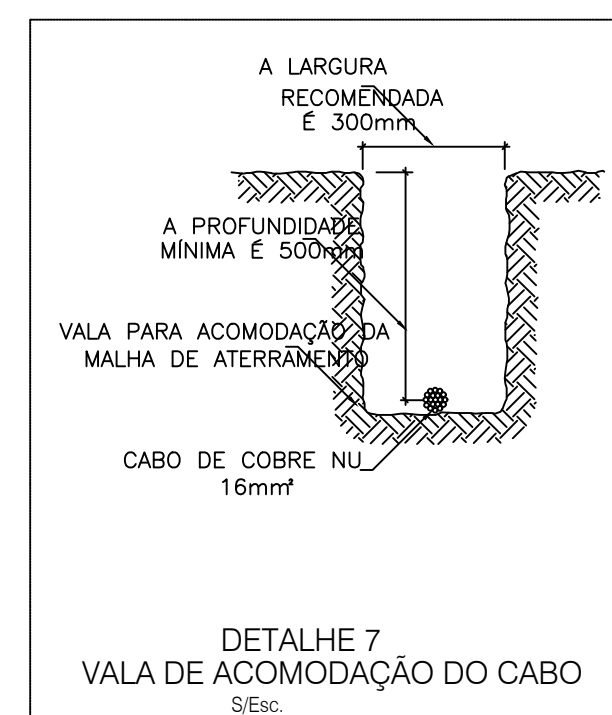

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO **COMPLEXO EDUCACIONAL - PALMITAL-APOIO EDUCACIONAL**
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA DE COBERTURA E CORTES

LOCAL	ESTRADA LATINO MELO - BAIRRO DE PALMITAL, 2º DISTRITO - SAQUAREMA - RJ			ARQ. ELETRÔNICO	SQ-OS012_PALMITAL_AE_PB-ELE-R02	
Nº	PD003-SBP005	ESCALA INDICAÇÃO	DATA MAIO/2022	PRANCHA	02/02	