




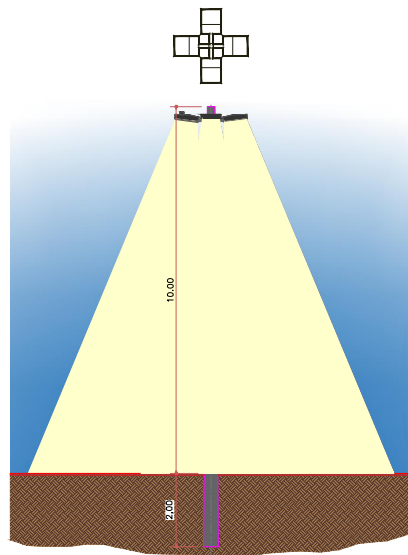

DETALHAMENTO DOS POSTES - PLANTA, CORTE
SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO VALA PARA DUTO
SEM ESCALA



DET. DO FASEAMENTO DOS CIRCUITOS
SEM ESCALA



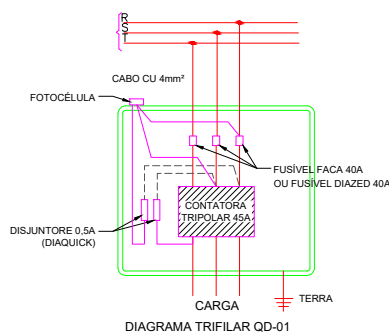


DIAGRAMA TRILINAR QD-01




MATERIAL:
- FERRO FUNDIDO NODULAR CONFORME NBR 6916


DETALHE DA TAMPA ARTICULADA
SEM ESCALA

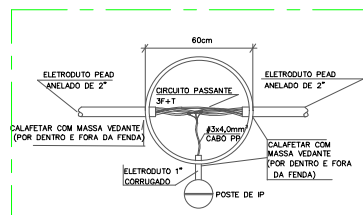


DETALHE DE CAIXAS DE PASSAGENS DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO
SEM ESCALA



DETALHE TÍPICO CAIXA DE HAND-HOLE
SEM ESCALA




DETALHE DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA

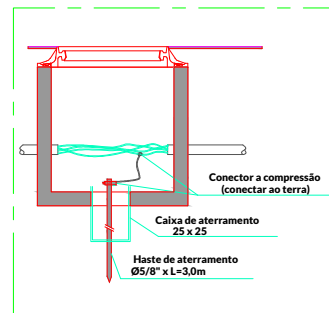


LIGAÇÃO DO ATERRAMENTO NAS CAIXAS HAND-HOLE
SEM ESCALA

1-DETALHE DA EMENDA RETA NO TRONCO

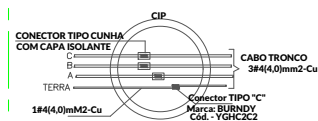


LIGAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
SEM ESCALA

2-DETALHE DA EMENDA DE DERIVAÇÃO NO TRONCO

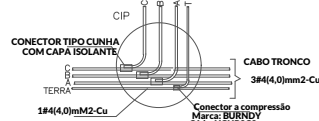

3-DETALHE DO ATERRAMENTO



LEGENDA:

--- ELETRODUTO ENTERRADO - 1xØ2"



ORIGEM ALIMENTAÇÃO DO POSTE



QUADRO DE COMANDO EM GRUPO PARA ALIMENTAÇÃO EM QGBT



POSTE 4 PÉTALAS EM FIBRA DE VIDRO TIPO CÔNICO
C/ H=9M ALTURA ÚTIL



CABO PP-3x4,0mm²-Cu



CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA HAND-HOLE
Ø0,60M

QUADRO DE QUANTIDADES

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Luminária Pública de LED IP 67 de 100W 5500K.	un	04
2	Poste composto de políester reforçado com fibra de vidro, altura útil 10,00m.	un	21
3	Rele fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 127V e carga máxima de 1.000W	pc	1
4	Suporte central para 04 Luminárias (núcleo 4 pétalas)	pc	21
5	Eletroduto PVC Rígido na cor preta Ø1"	m	21
6	Eletroduto PVC Rígido na cor preta Ø2"	m	665
7	Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto, com dimensões de Ø0,60 x 0,60m. Com tampa articulada.	un	24
8	Caixa de aterramento, em PVC, com dimensões de 25 x 25cm	un	21
9	Cabo unipolar de cobre isolado classe 2, 0,6/1kV, 4,0mm² cor verde	m	518
10	Cabo unipolar de cobre isolado classe 2, 0,6/1kV, 4,0mm² cor preta	m	1.995
11	Cabo PP 3 Mas 4,0mm²/750v	m	252
12	Haste de aterramento em aço revestida de cobre, Ø5/8", com 3m	un	21
13	Conector a compressão marca BURNDY Cod. -YGHPC22 ou similar	un	21
14	Conector tipo "C" marca BURNDY Cod. -YGHCC22 ou similar	un	24
15	Conector perfurante parede subterrânea, tensão de aplicação 0,6/1kv, grau de proteção IP-65, picabols	un	72
16	Fita isolante plástica adesiva 19mmx20m - 0,6m por emenda	un	2
17	Fita isolante de auto fusão 19mmx10m - 0,3m por emenda	un	2
18	Fita subterrânea para indicação de rede elétrica L=100mm	m	666
19	Quadro de comando em grupo para IP completo, até 45A	un	1

REV.	DATA	ELAB.	APR.
01	26/05/2022	BM	BM
02	26/05/2022	BM	BM
03	26/05/2022	BM	BM

CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX

CONTRATO Nº 086/2022

ÁGIO BATISTA BARREDO MARRAS - CREA/RJ - 079302998



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - URBANIZAÇÃO

DETALHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESTADUA LATINO-AMERICANA DE ENERGIA ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA