



REBAIXAMENTO DE CALÇADAS - TRAVESSIA DE PEDESTRE

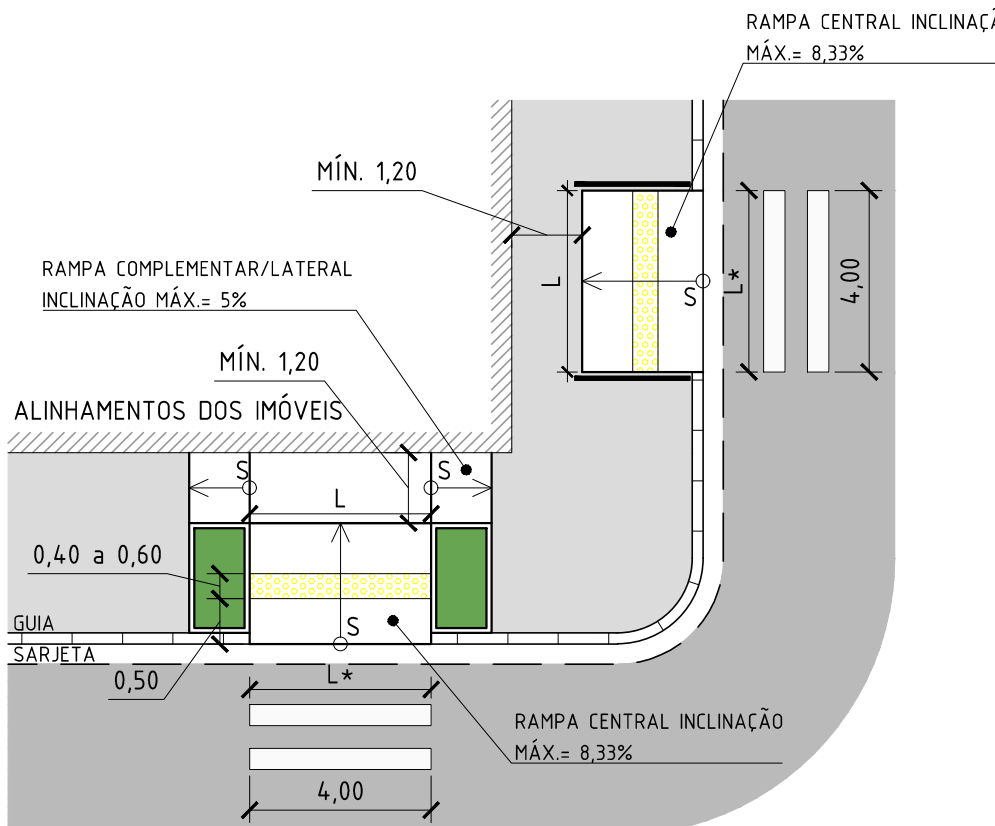


L* = ADOPTAR A LARGURA DA FAIXA DE PEDESTRE, HAVENDO INTERFERÊNCIA QUE IMPEÇA A IMPLEMENTAÇÃO, ADMITE-SE 1,20m DE LARGURA MÍNIMA.

REBAIXAMENTO A: REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ENTRE CANTEIROS/GUARDA-CORP

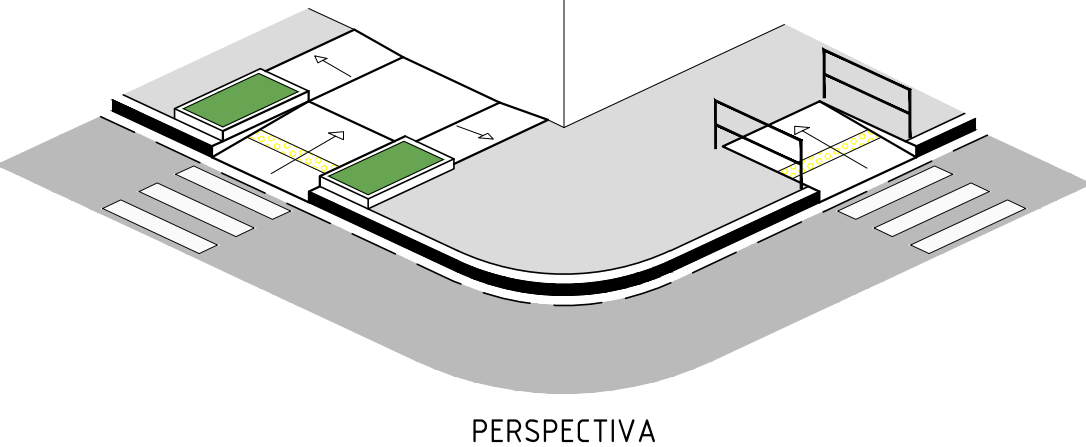


PERSPECTIVE

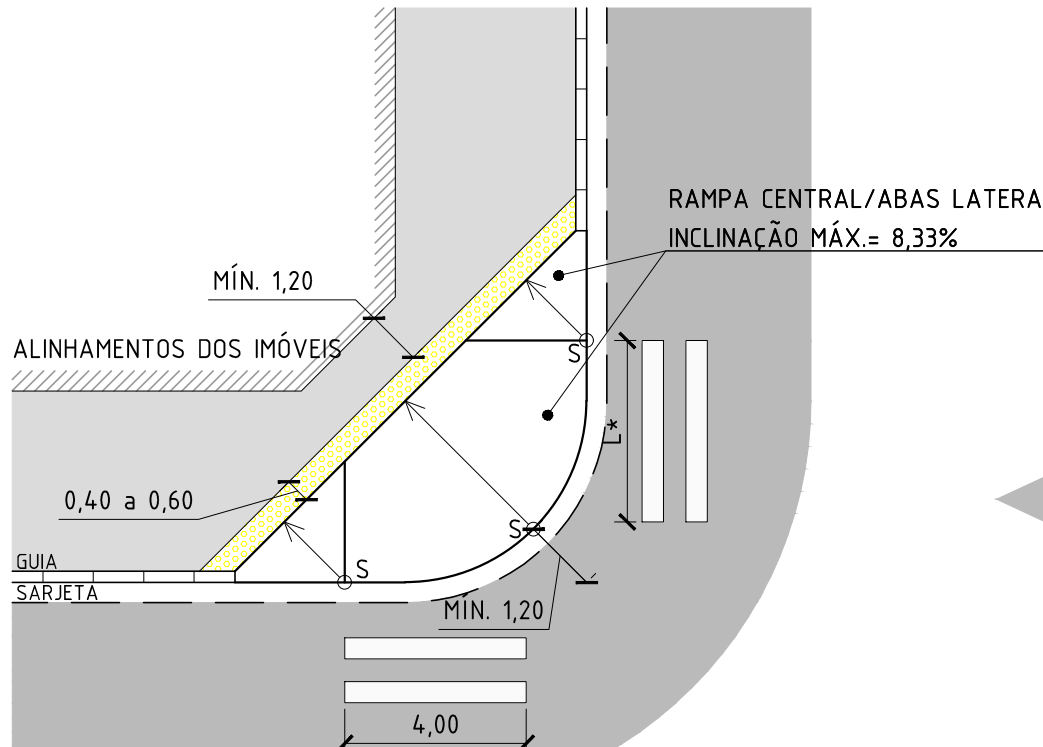


L* = ADOPTAR A LARGURA DA FAIXA DE PEDESTRE, HAVENDO INTERFERÊNCIA QUE IMPEÇA A IMPLEMENTAÇÃO, ADMITE-SE 1,20m DE LARGURA MÍNIMA.

REBAIXAMENTO B: REBAIXAMENTO DE CALÇADAS EM ESQUINAS

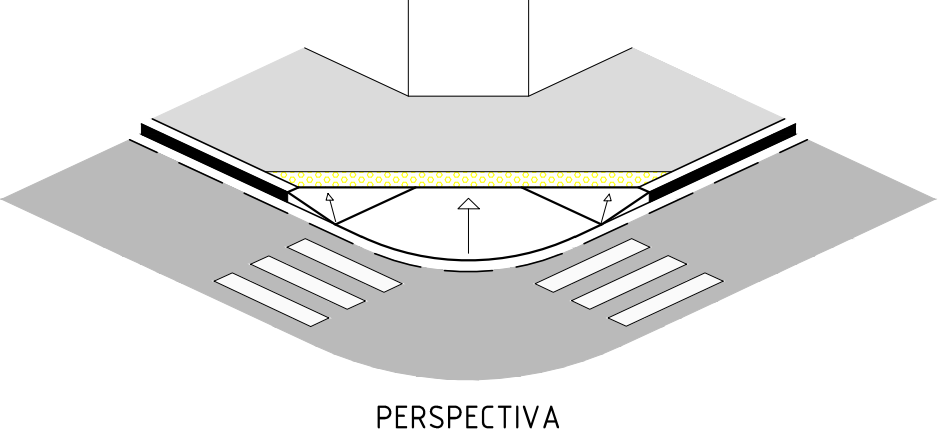


PERSPECTIV

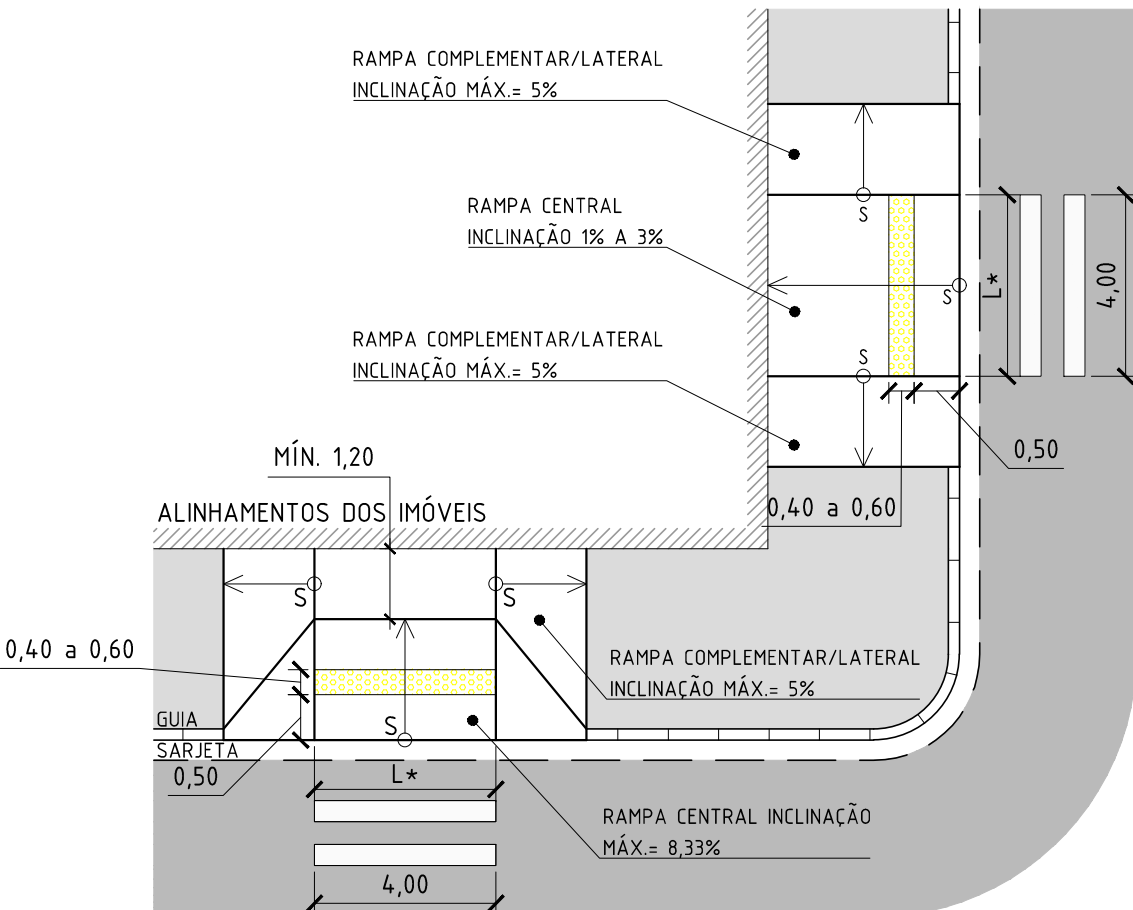


L* = ADOPTAR A LARGURA DA FAIXA DE PEDESTRE, HAVENDO INTERFERÊNCIA QUE IMPEÇA A IMPLEMENTAÇÃO, ADMITE-SE 1,20m DE LARGURA MÍNIMA E QUANDO HOUVER REBAIXAMENTO TOTAL DA CALÇADA, A LARGURA MÍNIMA SERÁ 150m.

REBAIXAMENTO C: REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS - REBAIXAMENTO COM RAMPA COMPLEMENTAR E TOTAL

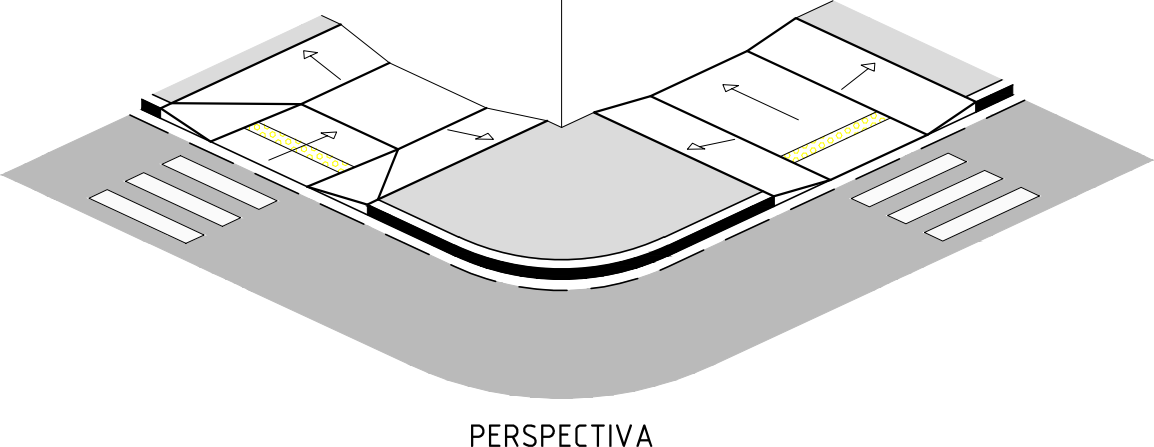


PERSPECTIV

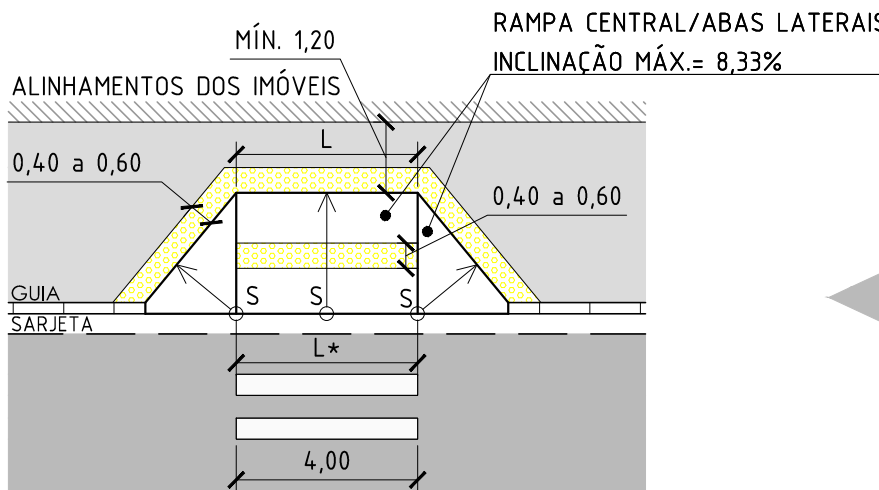

L= ADOTAR A LARGURA DA FAIXA DE PEDESTRE, HAVENDO INTERFERÊNCIA QUE IMPEÇA A IMPLEMENTAÇÃO, ADMITE-SE 1,20m DE LARGURA MÍNIMA.

REBAIXAMENTO D: REBAIXAMENTO SIMPLES COM ABAS LATERAIS

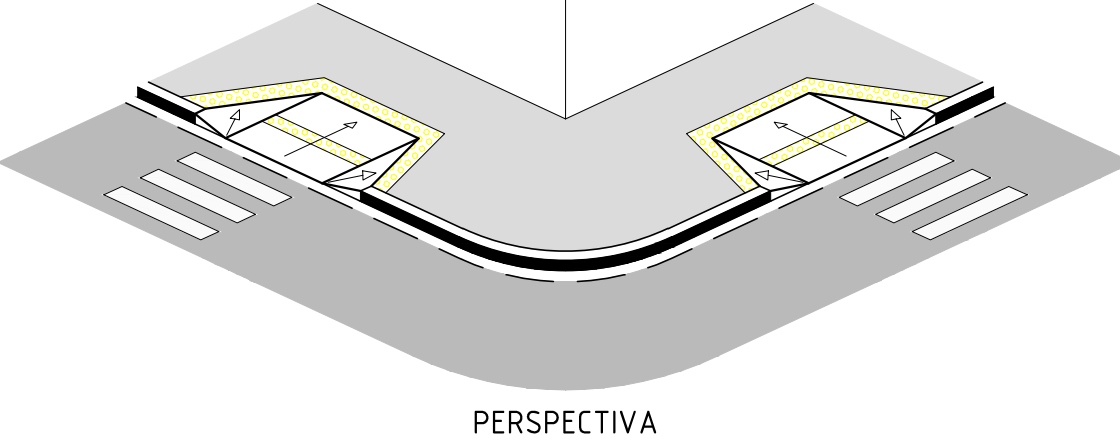

PERSPECTIVE

2. VERIFICAR AS LARGURAS VARIÁVEIS NA OBRA;
3. DETALHES CONFORME NORMAS: NBR-9050 – ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÃO, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS/ABR-2020, NBR-14023 – ACESSIBILIDADE – SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E INSTALAÇÃO/ABNT 2018;
4. NÃO DEVE HAVER DESNÍVEL ENTRE O TÉRMINO DO REBAIXAMENTO DA CALÇADA E O LEITO CARROCÁVEL;
5. SE O REBAIXAMENTO ESTIVER LOCALIZADO ENTRE JARDINS, FLOREIRAS, CANTEIROS, OU OUTROS OBSTÁCULOS, AS BORDAS LATERAIS PODERÃO SER ELIMINADAS OU ADEQUADAS, QUANDO HOUVER ABAS, AS INCLINAÇÕES DEVEM SER IGUAIS OU MENORES A 5% (REBAIXAMENTO A);
6. QUANDO A FAIXA DE PEDESTRES ESTIVER ALINHADA COM A CALÇADA DA VIA TRANSVERSAL, ADMITE-SE O REBAIXAMENTO TOTAL DA CALÇADA NA ESQUINA (REBAIXAMENTO B);
7. CALÇADAS ESTREITAS ENTRE A LARGURA DO PASSEIO NÃO FOR SUFICIENTE PARA ACOMODAR O REBAIXAMENTO E A FAIXA LIVRE COM LARGURA DE NO MÍNIMO 120 CM, PODERÁ SER FEITO + REBAIXAMENTO DE RAMPAS LATERAIS COM INCLINAÇÃO DE ATÉ 5% (REBAIXAMENTO C); A REBAIXAMENTO C É REBAIXAMENTO C/1 + LARGURA DA CALÇADA COM LARGURA MÍNIMA DE 150 CM E COM ABAS LATERAIS COM INCLINAÇÃO IGUAL OU MENOR A 5% (REBAIXAMENTO C1) + SER ADOPTO O CRITÉRIO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA; + REDUÇÃO DO PERCURSO DE TRAVESSIA.
8. OS REBAIXAMENTOS DAS CALÇADAS LOCALIZADOS EM LADOS OPÓSTOS DA VIA DEVEM ESTAR ALINHADOS ENTRE SI;
9. DEVE SER GARANTIDA UMA FAIXA LIVRE NO PASSEIO, ALÉM DO ESPAÇO OCUPADO PELO REBAIXAMENTO, DE NO MÍNIMO 120 CM, EM CASOS EXCEPCIONAIS, DESDE QUE JUSTIFICADO, ADMITE-SE, O 90 CM (REBAIXAMENTO A e D);
10. A CONFORMAÇÃO DOS ACESSOS DE PEDESTRES ÀS EDIFICAÇÕES NÃO FAZ PARTE DO PROJETO E DEVERÁ SER RESOLVIDA NA PARTE RESERVADA DA EDIFICAÇÃO.

0	EMISSÃO INICIAL	21/02/2024	FPM	MAIOR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC	VERB
CRITÉRIO CONTRATO DE CONSULTORIA EM APOIO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CONTRATO Nº 056/2019		EXEC FPM 21 / 02 / 2024		
 Assinado de forma digital por MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO 83702261753		DES MAIOR 21 / 02 / 2024		
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO 83702261753		VER MAIOR 21 / 02 / 2024		



TRABALHO E RESPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA ENTORNO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MENALDO CARLOS MAGALHÃES
DETALHE REBAIXAMENTO DE CALÇADA

LOCAL: ESTRADA DA CAIXA D'ÁGUA BAIRRO ASFALTO VELHO	ARQ. ELETRÔNICO SQ1523-1-GEO-DE
--	------------------------------------

ESCALA:	DATA:	PRIMEIRA:
S/ESCALA	FEVEREIRO/2024	001/